


# Einangrunarmæling

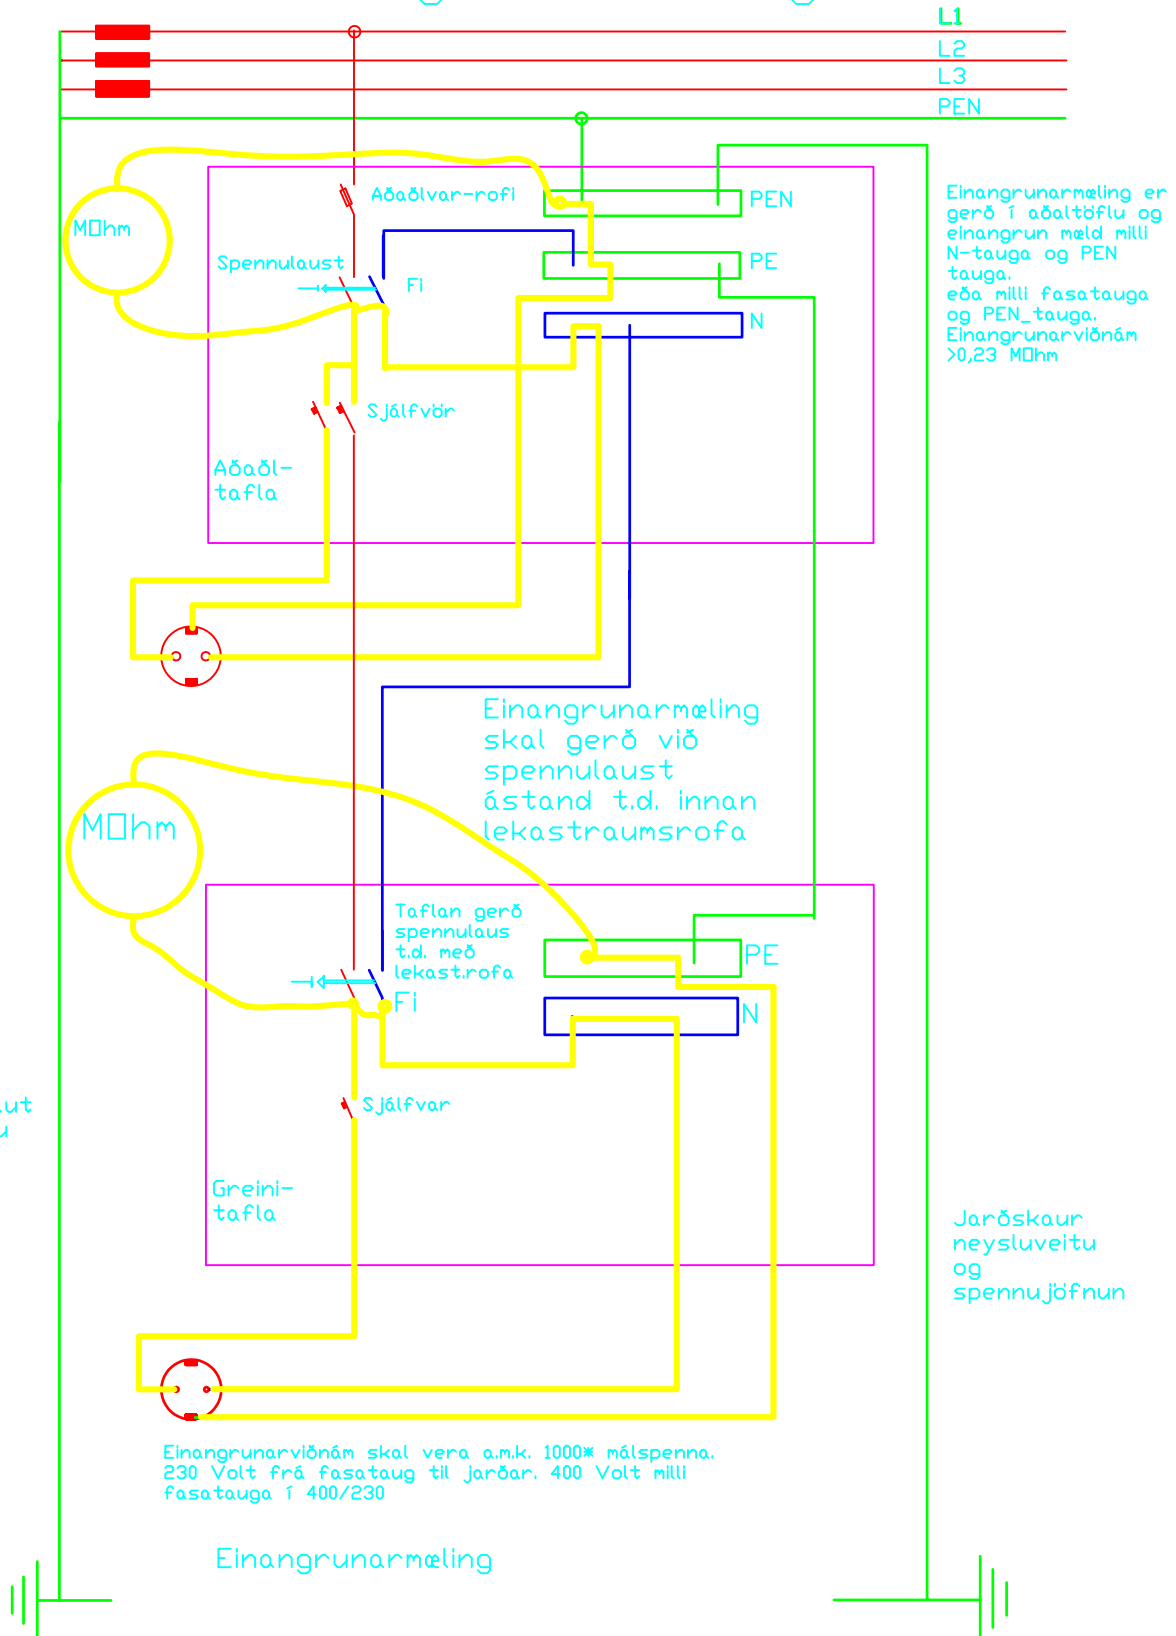

Einangrunarmæling er gerð í aðaltöflu og einangrun mæld milli N-tauga og PEN tauga. eða milli fasatauga og PEN-tauga. Einangrunarviðnám >0,23 MΩhm

Greini	Magn	Helmiðlinn Sn. kristjáns, vrl. Laggst. rúr, tts. lokaútt. rafverktaka.	Tilvísun Verklagsreglur laggst.
Hannaði Ásgrímur Jónasson	Yfirfarði Ásgr.	Dagsetning Október 2002	Vistun Mæling einangrun
Skinfaxi ehf rafmagnsráðgjöf Grundarsmára 14, 201 Kópavog Símar 554 6058 og 899 4750 Netfangi skinfaxi@itn.is		Mælingar í neysluveitum	
Unnið fyrir <b>S A R T</b>		Samtök atvinnurekenda í raf og tölvuðnaði	Útgáfa 1.
		Blað 01	